

OFAJ / DFJW

Directive de conception

Gestaltungsrichtlinie

148 × 210 mm (DIN A5)



OFAJ
DFJW

y

21 mm (x)

50 mm

60 mm

13,5 mm

10,5 mm

10,5 mm


Texte explicatif concernant le titre
Erkläre der Text zum Titel


Titre
Überschrift

Courier Sans Light
min. 8,5 pt
Chasse / Laufweite: + 30
Espacement entre mots /
Wortabstand: 80 %

Programm Claim

13,5 mm

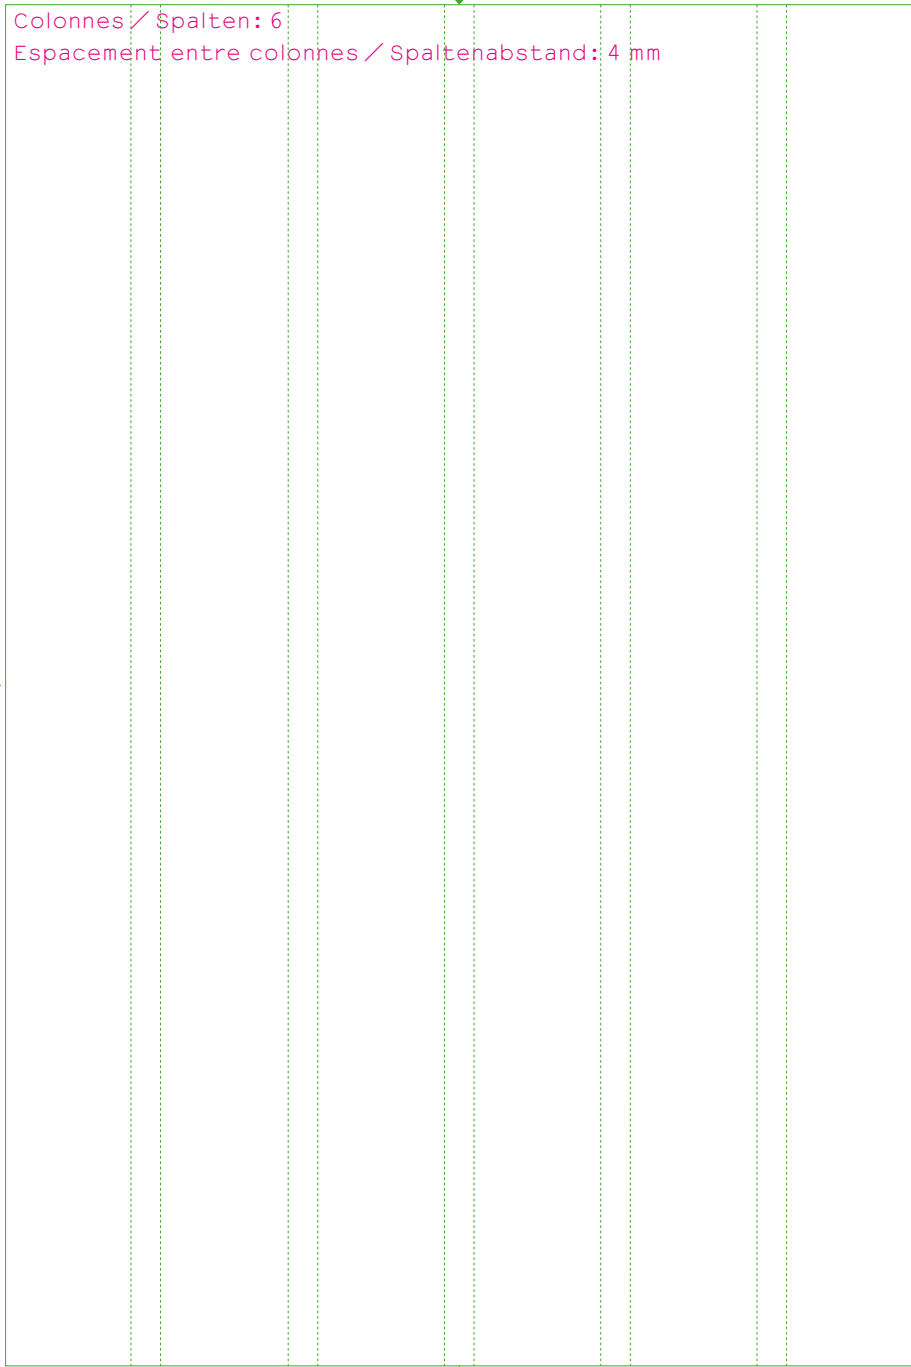

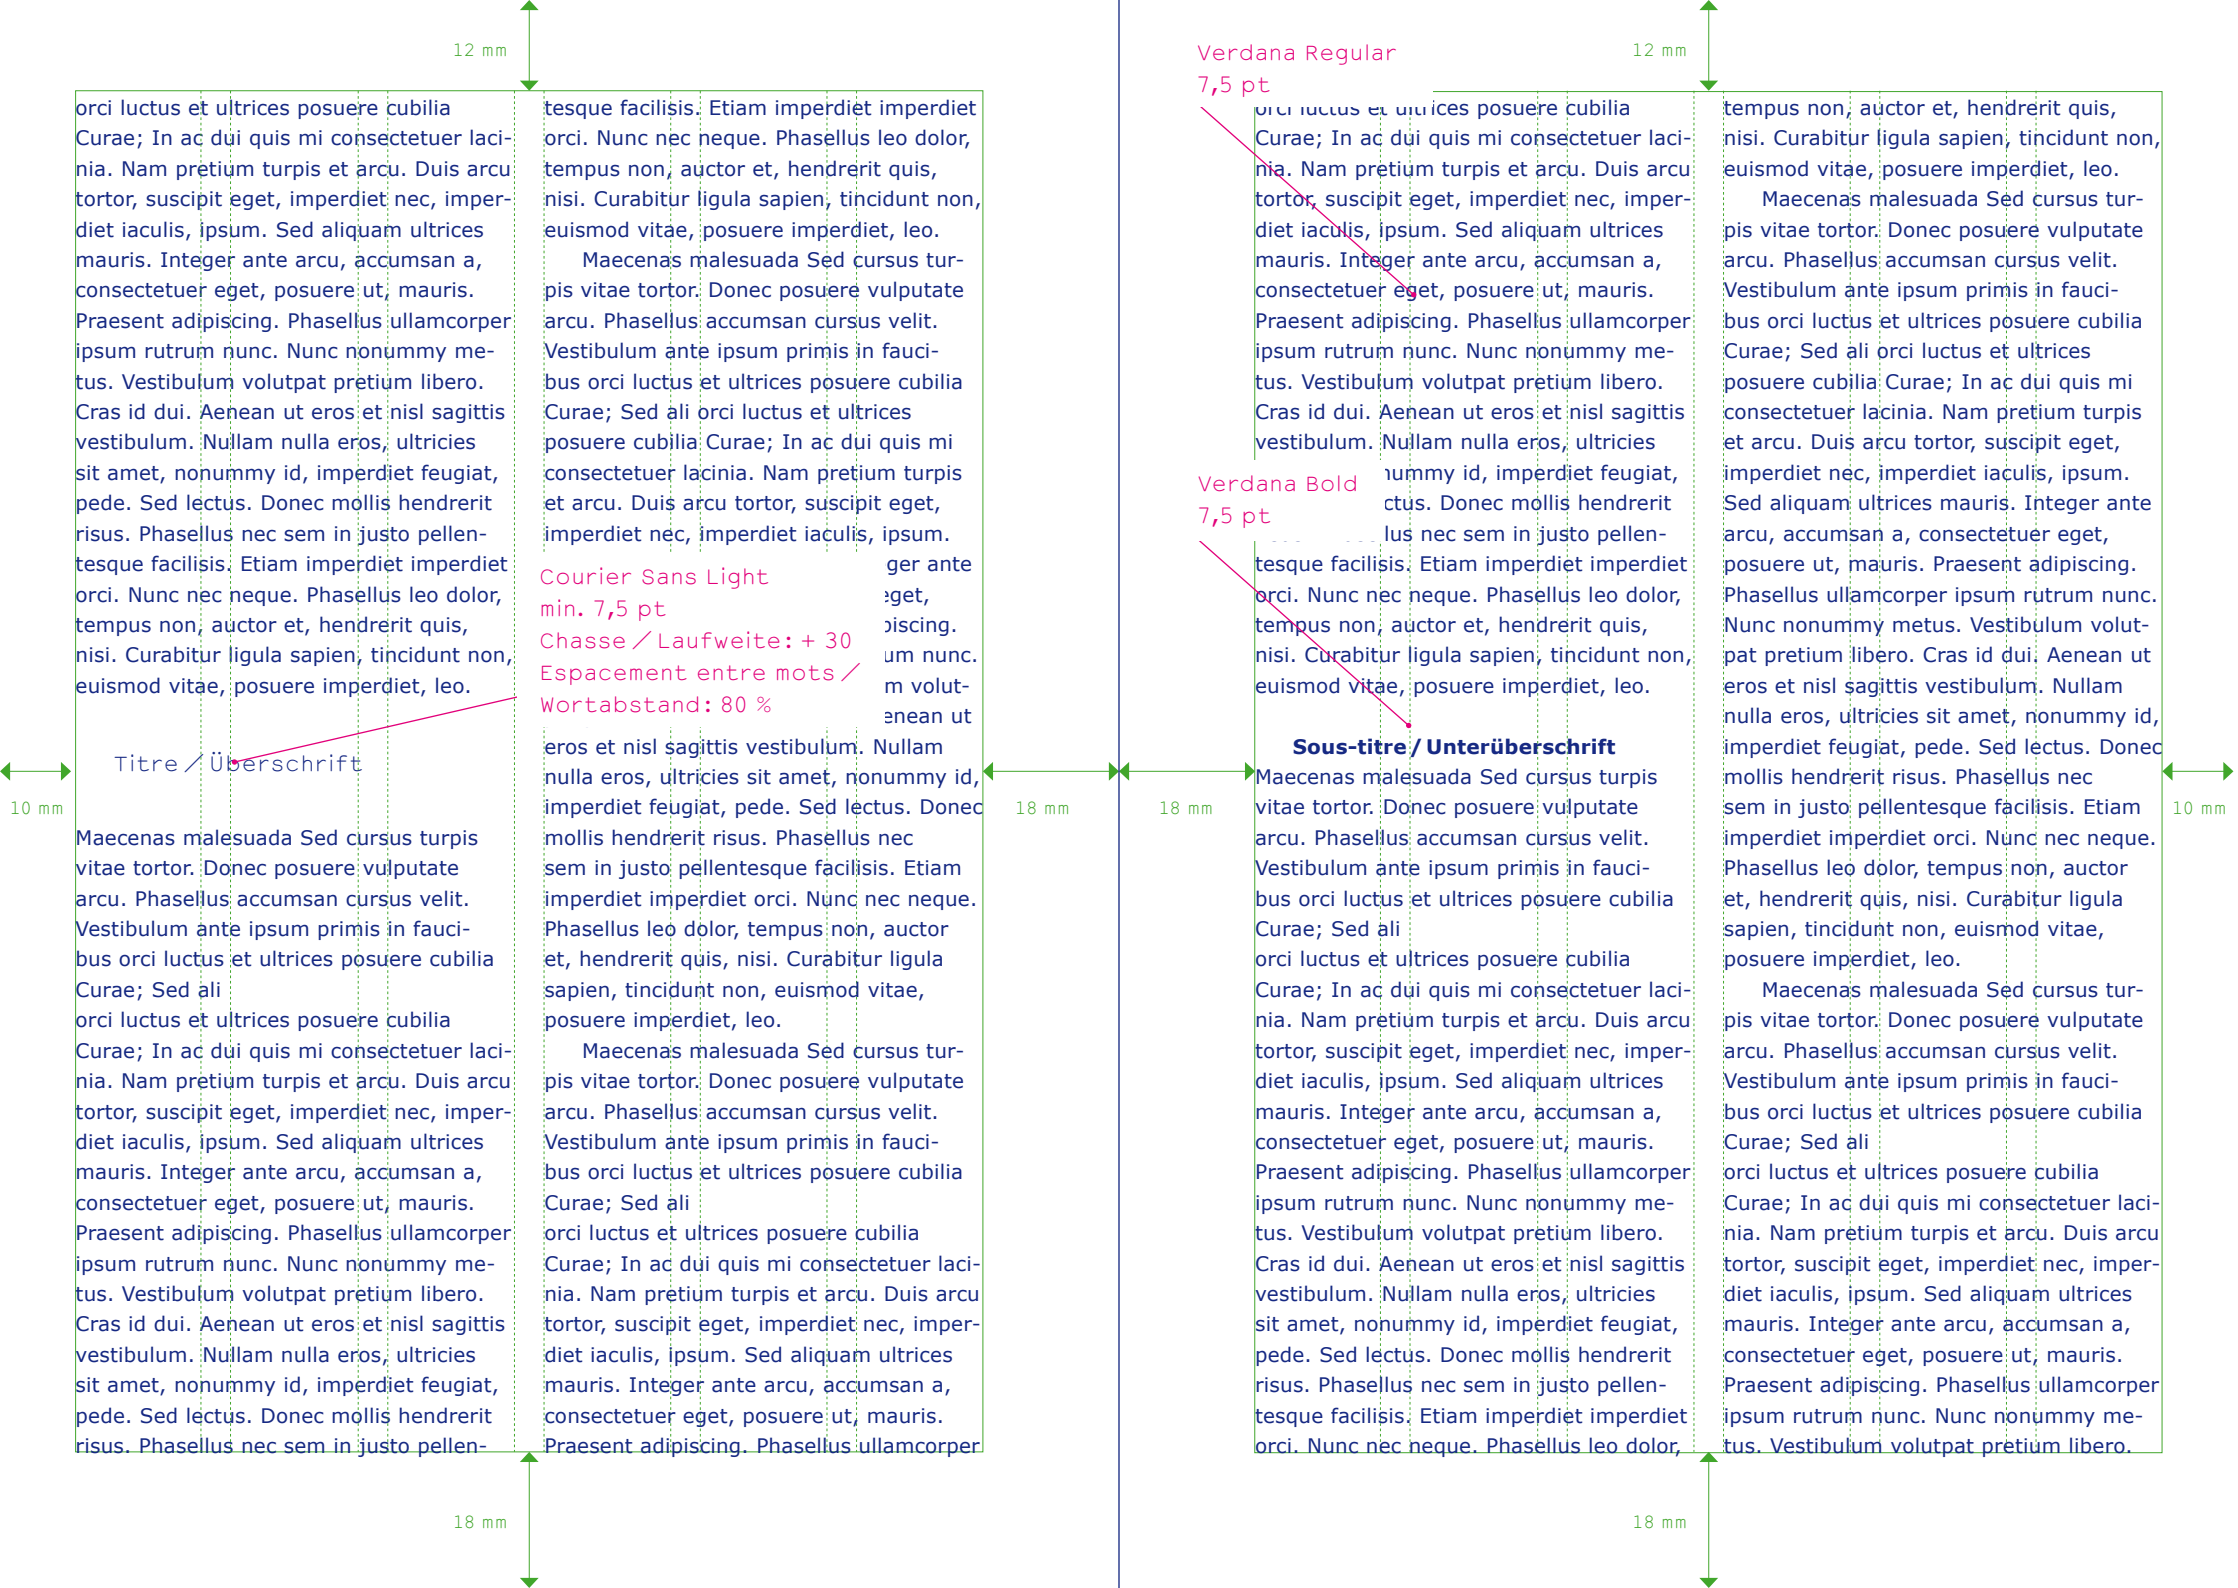

12 mm

12 mm

orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In ac dui quis mi consectetuer laci-
nia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imper-
diet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a,
consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy met-
tus. Vestibulum volutpat pretium libero.
Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies
sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat,
pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit
risus. Phasellus nec sem in justo pellen-
tesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet
orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor,
tempus non, auctor et, hendrerit quis,
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non,
euismod vitae, posuere imperdiet, leo.

tesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet
orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor,
tempus non, auctor et, hendrerit quis,
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non,
euismod vitae, posuere imperdiet, leo.
Maecenas malesuada Sed cursus turpis
vitae tortor. Donec posuere vulputate
arcu. Phasellus accumsan cursus velit.
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed ali orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi
consectetuer lacinia. Nam pretium turpis
et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget,
imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum.

Courier Sans Light
min. 7,5 pt
Chasse / Laufweite: + 30
Espacement entre mots /
Wortabstand: 80 %

Titre / Überschrift

Maecenas malesuada Sed cursus turpis
vitae tortor. Donec posuere vulputate
arcu. Phasellus accumsan cursus velit.
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed ali
orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In ac dui quis mi consectetuer laci-
nia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imper-
diet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a,
consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy met-
tus. Vestibulum volutpat pretium libero.
Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies
sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat,
pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit
risus. Phasellus nec sem in justo pellen-

eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id,
imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec
mollis hendrerit risus. Phasellus nec
sem in justo pellenesque facilisis. Etiam
imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque.
Phasellus leo dolor, tempus non, auctor
et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula
sapien, tincidunt non, euismod vitae,
posuere imperdiet, leo.

Maecenas malesuada Sed cursus turpis
vitae tortor. Donec posuere vulputate
arcu. Phasellus accumsan cursus velit.
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed ali
orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In ac dui quis mi consectetuer laci-
nia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imper-
diet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a,
consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper

Verdana Regular
7,5 pt

orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In ac dui quis mi consectetuer laci-
nia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imper-
diet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a,
consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy met-
tus. Vestibulum volutpat pretium libero.
Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies
nummy id, imperdiet feugiat,
ctus. Donec mollis hendrerit
risus. Phasellus nec sem in justo pellen-
tesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet
orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor,
tempus non, auctor et, hendrerit quis,
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non,
euismod vitae, posuere imperdiet, leo.

Verdana Bold
7,5 pt

Sous-titre / Unterüberschrift

Maecenas malesuada Sed cursus turpis
vitae tortor. Donec posuere vulputate
arcu. Phasellus accumsan cursus velit.
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed ali
orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In ac dui quis mi consectetuer laci-
nia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imper-
diet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a,
consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy met-
tus. Vestibulum volutpat pretium libero.
Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies
sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat,
pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit
risus. Phasellus nec sem in justo pellen-
tesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet
orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor,

tempus non, auctor et, hendrerit quis,
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non,
euismod vitae, posuere imperdiet, leo.

Maecenas malesuada Sed cursus turpis
vitae tortor. Donec posuere vulputate
arcu. Phasellus accumsan cursus velit.
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed ali orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi
consectetuer lacinia. Nam pretium turpis
et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget,
imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum.
Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante
arcu, accumsan a, consectetuer eget,
posuere ut, mauris. Praesent adipiscing.
Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.
Nunc nonummy metus. Vestibulum volut-
pat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id,
imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec
mollis hendrerit risus. Phasellus nec
sem in justo pellenesque facilisis. Etiam
imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque.
Phasellus leo dolor, tempus non, auctor
et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula
sapien, tincidunt non, euismod vitae,
posuere imperdiet, leo.

Maecenas malesuada Sed cursus turpis
vitae tortor. Donec posuere vulputate
arcu. Phasellus accumsan cursus velit.
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed ali
orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In ac dui quis mi consectetuer laci-
nia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imper-
diet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a,
consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper
ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy met-
tus. Vestibulum volutpat pretium libero.

10 mm

18 mm

18 mm

10 mm

18 mm

18 mm

orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nisl leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo.

Courier Sans Light
min. 7,5 pt
Chasse / Laufweite: + 30
Espacement entre mots /
Wortabstand: 80 %

Titre / Überschrift

Maecenas malesuada Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed ali orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus.

Verdana Regular
10 pt

orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo.

Verdana Bold
10 pt

Sous-titre / Unterüberschrift

Maecenas malesuada Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed ali orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia